


Montagehinweis Flachdachlüfter

Flanschausführungen: Schweißbahn, PVC, PE und PP



Allgemein

- Der Abstand von der Oberkante der Mündung von Lüftungsleitungen muss mindestens 15 cm von der Dachfläche betragen
- Zur Erhaltung von Dachentlüftungen sind Pflege und Wartungsmaßnahmen erforderlich. Die Wartung umfasst beispielsweise folgende Aufgaben: die Beseitigung von Verschmutzungen, Laub und unerwünschtem Pflanzenbewuchs sowie die Reinigung der Dachlüfter



Montage

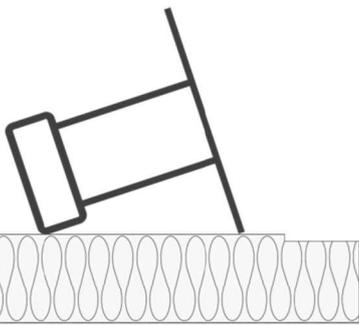


1. Den Lüfter bereitlegen.

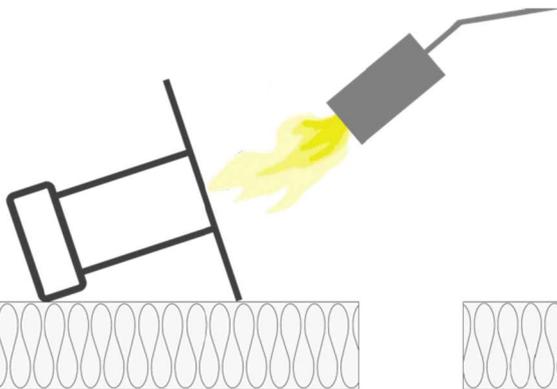

2. a) Verschweißen
Den unteren Flansch des Lüfters mit dem Brenner erhitzen bis es zu einer Verflüssigung kommt.
– weiter mit 3.

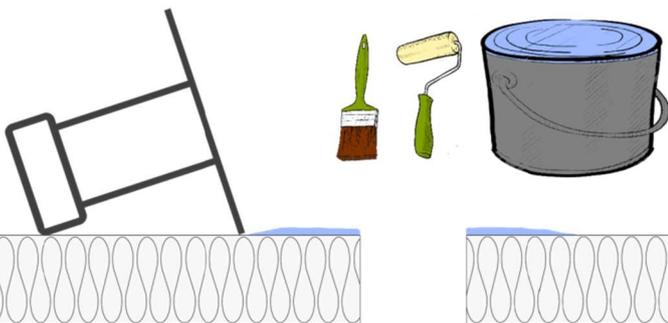


2. b) Verkleben
Auf die gesäuberte Fläche den PVC- oder Bitumenkleber, entsprechend der Herstellerangaben, auftragen und antrocknen lassen. – weiter mit 3.

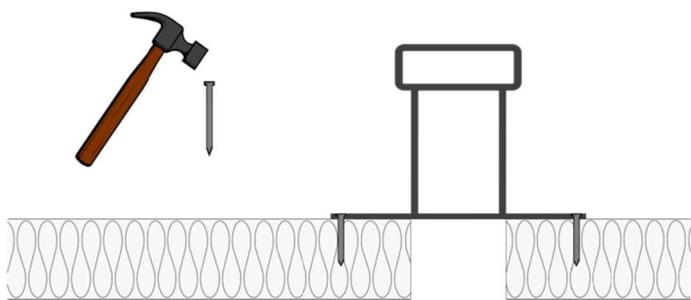


2. c) Schrauben / Nägeln

Den Flansch an den vorgebohrten Stellen auf die gesäuberte Fläche mit Schrauben oder Nägeln fixieren. – *weiter mit 4.*

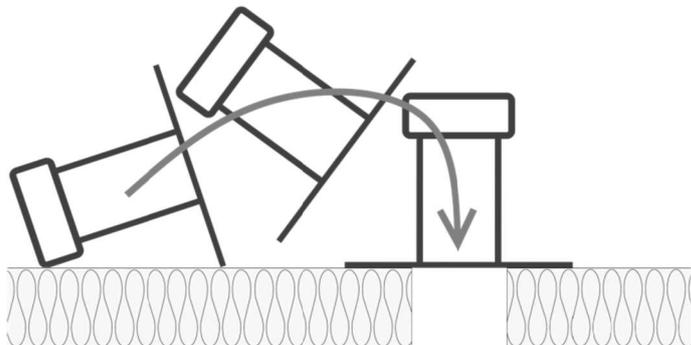

3. Den Lüfter über der Deckenöffnung mittig platzieren.

Vorsicht vor Verbrennungen!

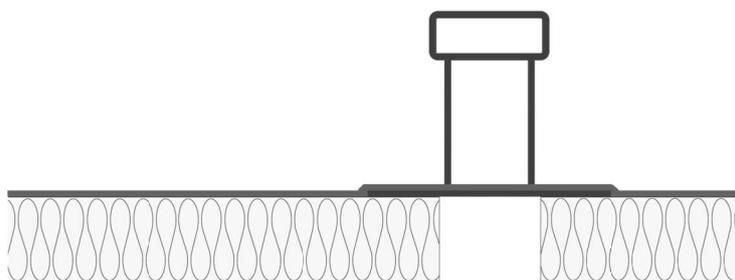

4. Nach kurzer Auskühlzeit bzw. Aushärtung des Klebers kann mit der Verlegung der oberen Abdichtungsbahn(en) weitergemacht werden.

Es ist darauf zu achten, dass die obere Dachabdichtung sauber an das Lüftungsrohr angearbeitet wird!



Der Onlineshop für Flachdachprodukte, Fertiggaragen-Ersatzteile und mehr...

www.shop.mh-handelshaus.de